



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)**

**Главный государственный инспектор
Российской Федерации
по пожарному надзору**

Центральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-89; факс: 623-48-59
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

01 АПР 2013 № 13-1346-19

На № _____ от _____

О применении НПБ 110-03

**ДПСС МЧС России,
региональные центры по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий,
образовательные учреждения МЧС
России,
ГУ МЧС России по г. Москве**

В Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий поступают обращения по вопросам применения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС России № 315 от 18.06.2003 г. (далее – Приказ).

В целях недопущения практики недобросовестного применения положений Приказа требуется руководствоваться следующим.

Приказ подготовлен в соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 № 1009 г., и издан в соответствии с нормами Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» согласно Указа Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Этот Приказ зарегистрирован в Минюсте России 27.06.2003, регистрационный № 4836.


В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) в случае, если положениями Технического регламента устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих его положений, в отношении объектов защиты, которые были

009040

введены в эксплуатацию, либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений Технического регламента, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Таким образом, требования к зданиям, сооружениям, помещениям и оборудованию, подлежащим защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, определенные нормами пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденными приказом МЧС России № 315 от 18.06.2003 г., в настоящее время распространяются исключительно на объекты защиты, введенные в эксплуатацию в период до вступления в силу Технического регламента (до 01.05.2009 г.), в предусмотренных статьях 4 Технического регламента случаях.

Применение требований Приказа к объектам защиты, построенным после вступления в силу Технического регламента, недопустимо.

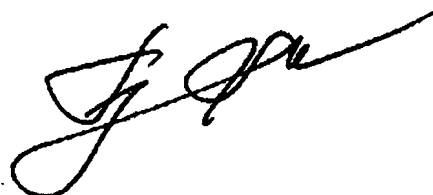

Г.Н. Кириллов